

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊຸມ
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1



ເລກທີ: 3577/ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳງື່ມ, ວັນທີ: 01 OCT 2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

ວັນທີ: 01/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ


1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.46 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,160,306,400 ມ³ ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳ ແມ່ນເທົ່າເດີມ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 168.0 masl ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳແມ່ນເທົ່າເດີມ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງື່ມ-1

ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ	= 612.9 ມ ³ /ວິນາທີ	= 52,955,784 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-2	= 330.3 ມ ³ /ວິນາທີ	= 25,540,000 ມ ³ /ມື້
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ	= 282.6 ມ ³ /ວິນາທີ	= 24,416,640 ມ ³ /ມື້
ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ	= 612.9 ມ ³ /ວິນາທີ	= 52,955,784 ມ ³ /ມື້
ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ	= 488.1 ມ ³ /ວິນາທີ	= 42,167,880 ມ ³ /ມື້
- ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລິ້ນ	= 124.8 ມ ³ /ວິນາທີ	= 10,787,904 ມ ³ /ມື້
• ເປີດປະຕູນ້ຳລິ້ນ 30 ຊັງຕີແມັດ, ມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານ = 124.8 ມ ³ /ວິນາທີ.		
- ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1 = 0 ມິນລິແມັດ.		
3. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳງື່ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 5.90 ແມັດ.

- ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn	= 1,017.7 ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳງື່ມ-1 Qng1	= 612.9 ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns	= 40.8 ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກນ້ຳລືກາ-2 (Qnl.1-2)	= 136.7 ມ ³ /ວິນາທີ	
- ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q	= 227.3 ມ ³ /ວິນາທີ	
4. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = 0 ມ³/ວິນາທີ = 0 ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແມ່ນເທົ່າເດີມ.
5. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 5.90 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ 26 ຊັງຕີແມັດ (5.64 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳງື່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 6.62 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 27 ຊັງຕີແມັດ (6.35 ແມັດ).

ໝາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
■ ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
■ ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
■ ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
■ ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ-1

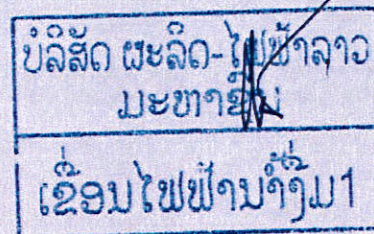

ວິວຮັນ ຈັນສະຫວັດ
 ຜູ້ອຳນວຍການ