

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຸ່ມ-1




ເລກທີ: 25.0/ຜ-ຟຟລ.ນງ
 ນ້ຳງຸ່ມ,ວັນທີ: 2.8...SEP...2018

ລາຍງານສະພາບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຸ່ມ-1
 ວັນທີ: 28/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

1. ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ
 - ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 212.42 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,147,280,800 ມ³ ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເຫັນວ່າ ລະດັບນ້ຳແມ່ນເທົ່າເດີມ.
 - ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ 168.0 masl ທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳແມ່ນເທົ່າເດີມ.
2. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນ້ຳງຸ່ມ-1
 - ກ. ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງທັງໝົດ = 689.5 ມ³/ວິນາທີ = 59,572,800 ມ³/ມື້
 - ໃນນີ້: - ໄດ້ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຸ່ມ-2 = 446 ມ³/ວິນາທີ = 38,534,400 ມ³/ມື້
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ = 243.5 ມ³/ວິນາທີ = 21,038,400 ມ³/ມື້
 - ຂ. ປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກອ່າງທັງໝົດ = 689.5 ມ³/ວິນາທີ = 59,572,800 ມ³/ມື້
 - ໃນນີ້: - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານກົງຫັນ = 564.9 ມ³/ວິນາທີ = 48,807,360 ມ³/ມື້
 - ປະລິມານນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລິ້ນ = 124.6 ມ³/ວິນາທີ = 10,765,440 ມ³/ມື້
 - ເປີດປະຕູນ້ຳລິ້ນ 30 ຊັງຕີແມັດ, ມີປະລິມານນ້ຳໄຫຼຜ່ານ = 124.6 ມ³/ວິນາທີ.
 - ປະລິມານນ້ຳຝົນທີ່ຈຸດວັດແທກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຸ່ມ-1 = 0 ມິນລິແມັດ.
 - ຄ. ປະລິມານ ການໄຫຼຂອງສາຍນ້ຳງຸ່ມຈຸດປາກກະຍຸງ ໃນລະດັບ 5.64 ແມັດ.
 - ການໄຫຼຂອງນ້ຳປາກກະຍຸງ Qpn = 941.6 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳງຸ່ມ-1 Qng1 = 689.5 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳຊອງ Qns = 11.3 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກນ້ຳລຶກ1-2 (Qnl.1-2) = 136 ມ³/ວິນາທີ
 - ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ Q = 104.8 ມ³/ວິນາທີ
3. ການຜິດດຽງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກອ່າງ (ກ-ຂ) = 0 ມ³/ວິນາທີ = 0 ມ³/ມື້ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແມ່ນເທົ່າເດີມ.
4. ຂໍ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕາມໄມ້ຫລາແທກນ້ຳທຽບໃສ່ ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານ ຕາມສາຍນ້ຳງຸ່ມຕອນລຸ່ມ:
 - ລະດັບນ້ຳງຸ່ມ ທີ່ຈຸດປາກກະຍຸງ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 5.64 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳ ເທົ່າເດີມ. (5.64 ແມັດ).
 - ລະດັບນ້ຳງຸ່ມ ທີ່ຈຸດເວີນຄຳ ເວລາ 08:00 ໂມງ ເທົ່າກັບ 6.75 ແມັດ ເຫັນວ່າລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ 35 ຊັງຕີແມັດ (7.10 ແມັດ).

ຜູ້ອຳນວຍການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຸ່ມ-1

ຫມາຍເຫດ:	ລະດັບນ້ຳໜ້າເຂື່ອນ	ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ
ລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ	215.00 masl	175.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຕືອນໄພ	214.00 masl	173.00 masl
ລະດັບນ້ຳເຝົ້າລະວັງ	212.30 masl	172.00 masl
ລະດັບນ້ຳປົກກະຕິ	212.00 masl	167.50 masl

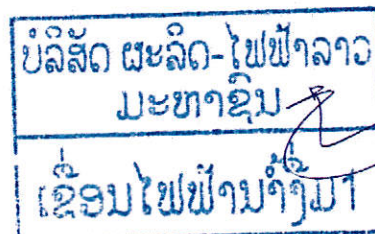

ສົມໃຈ ສີຈັນທະລາດ
 ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ